


## 冬場の水道管の凍結にご注意ください。

冬場は水道管が凍結し、水が出なくなったり、水道管が破裂する等の事故が発生しやすくなります。特に低温注意報発令（マイナス4度以下）のときはご注意ください。

また水道管が露出している場合は、図のような防寒対策も有効です。

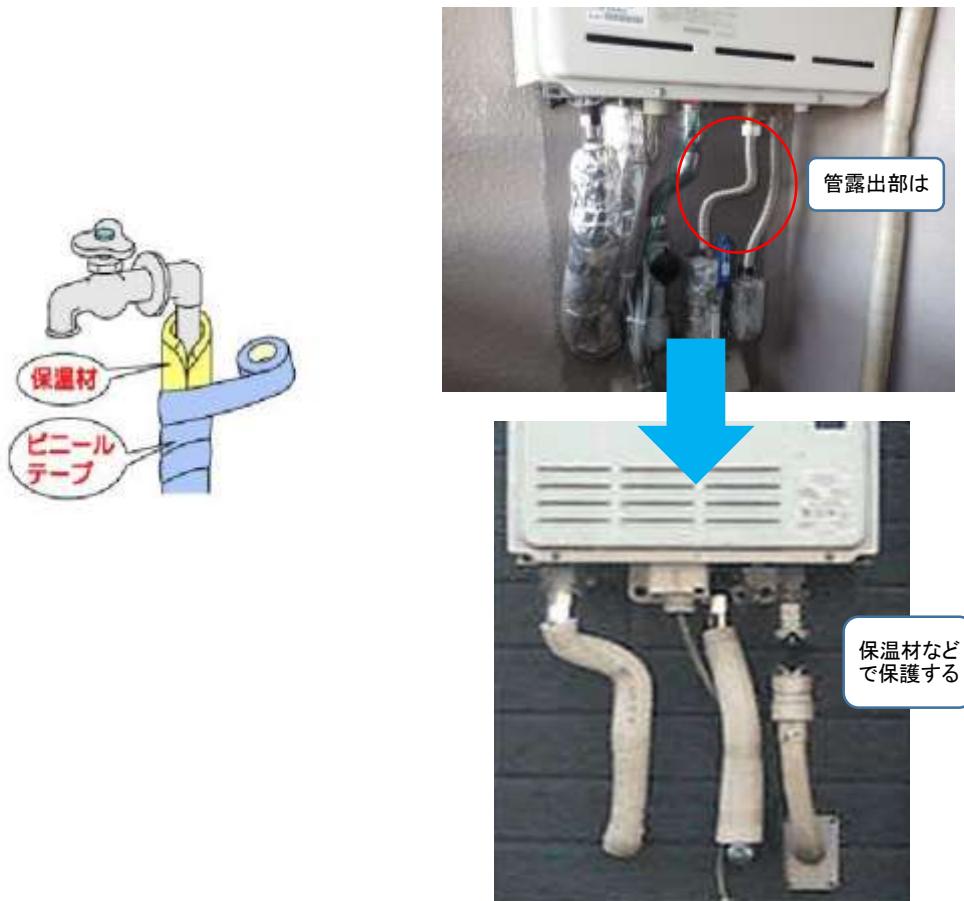

「保温材」のご購入については、お近くのホームセンター又は京田辺市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。

### 水道管が凍りやすい箇所

次のような場所は、特に凍結しやすい箇所ですのでお気を付けてください。


- ・水道管が露出したところ
- ・北向きのところ
- ・風当たりの強いところ
- ・家の外にある水道管

### 凍って水が出ない場合など

- ・蛇口や水道管に熱湯を一度にかけないでください。水道管が破裂することがあります。
- ・気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、タオルをかぶせて、その上からぬるま湯を徐々にかけ、ゆっくり時間をかけて解凍してください。
- ・水道管が破損して水が噴き出した場合、まず水道メーターのバルブを閉め、水を止めてから京田辺市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。



リングバルブタイプ  
十数回まわします

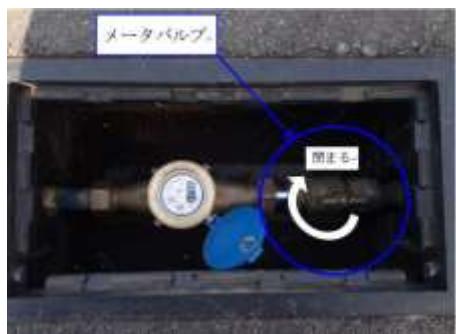

ボールバルブタイプ  
90 度横にまわす

・日頃から水道メーターBOXの場所を確認しておきましょう。

お問い合わせ先 京田辺市上下水道部 ☎0774-62-0414