

別図第3（第5条関係）



別図第4（第6条関係）




※ 地は赤色、文字は白色とする。設置に必要な資機材（ポール、バンド、ボルト等）もあわせて整備すること。

※ 標識の大きさ（直径）は、次の表のとおりとする。

消火栓	直径40センチメートル
-----	-------------

別図第5（第6条関係）

（単位：mm）

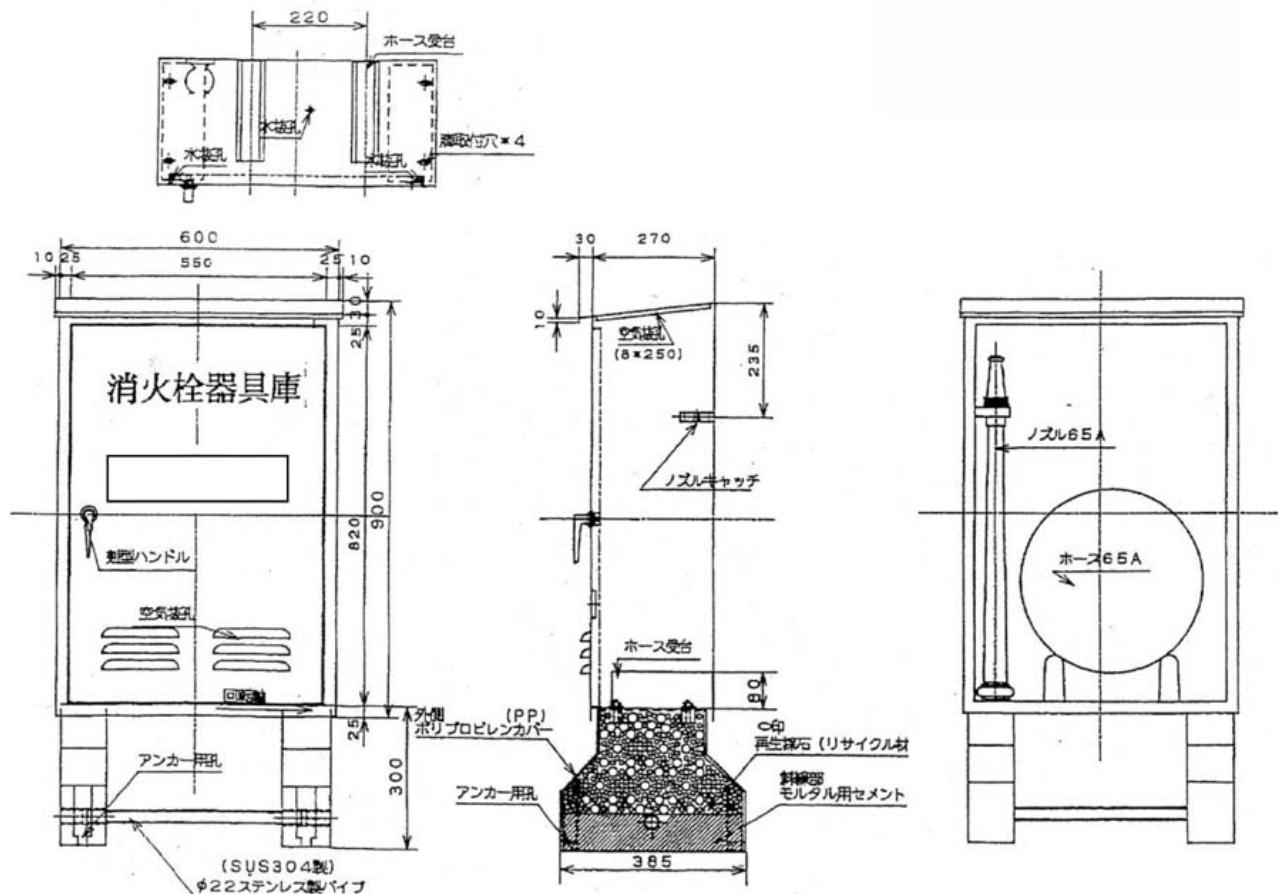

名称	規格	数量
消火栓器具庫	本体：材料 1. 2 mm厚 亜鉛メッキ処理鋼板 塗装 錫止め後アクリル樹脂焼付仕上 塗色 赤色 文字 角ゴシック体刷込文字（白色） ※扉の表面に150mm×50mmの白抜き部分を設けること。（自治会等の名称記入用） 架台：コンクリート製カバー<カバーPP製> 再生採石 モルタル用セメント	1
ノズル	65A×19φ（管槍含む。）	1
ホース	65A×20M（国検品）	2
開閉キー	L790	1
スタンドパイプ	65A×65A	1