

複合型公共施設に移転する中央図書館に関するアンケート集計結果

市は現在、新たな複合型公共施設の整備に向けた基本計画の策定を進めています。

今回の調査は、新たな複合型公共施設に含まれる図書館機能について考えるため、皆さんの図書館利用の状況や、新図書館に期待するものについての意識調査を行いました。

いただいたご意見は、新図書館を含む複合型公共施設の整備内容の参考とさせていただきます。

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

◆アンケート実施期間 令和7年4月28日（月）～5月6日（火）

◆回答者数 1,188人

◆担当課 複合型公共施設建設準備室（電話 0774-64-1861）

※ 各設問のNは、設問に対する有効回答数を意味します。

※ 割合(%)は小数点以下第2位を四捨五入しています。このため、択一式の回答は合計が100%にならない場合があります。


※ 複数回答の設問は、割合の合計が100%を超える場合があります。これは、回答総数ではなく、有効回答数を分母としているためです。

※ 本文やグラフ・数表上の選択肢表記は、語句を簡略化し表示しています。

※ 各設問の「その他」自由記述に記載いただいたうち、内容が既存選択肢と同様または類似する場合は、既存選択肢の回答として組み込んでいます。


Q1 あなたの性別を教えてください

[択一選択・N=1,188]

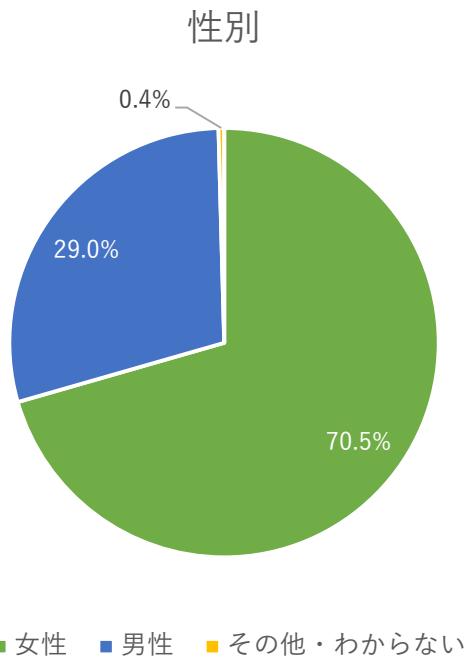

Q2 あなたの年代を教えてください


[択一選択・N=1,188]

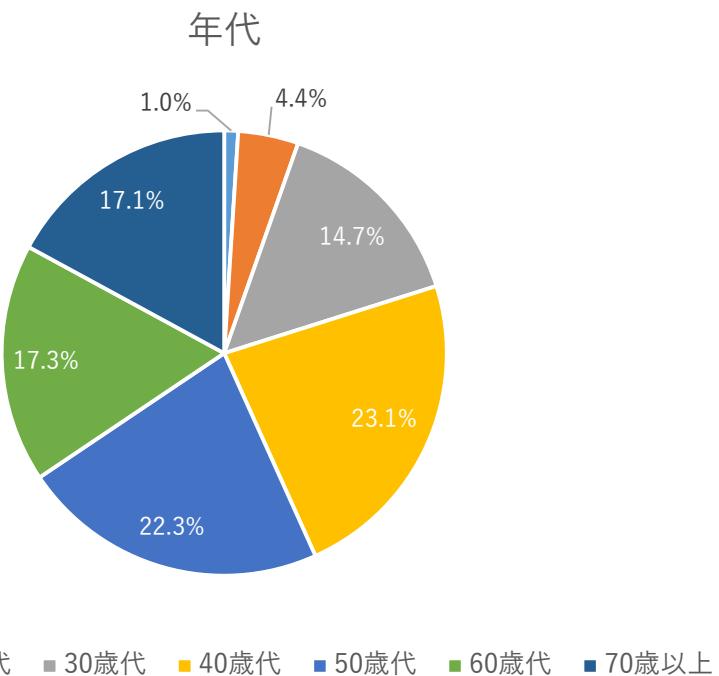

Q3 お住いの居住地を教えてください

[択一選択・N=1,188]


居住地

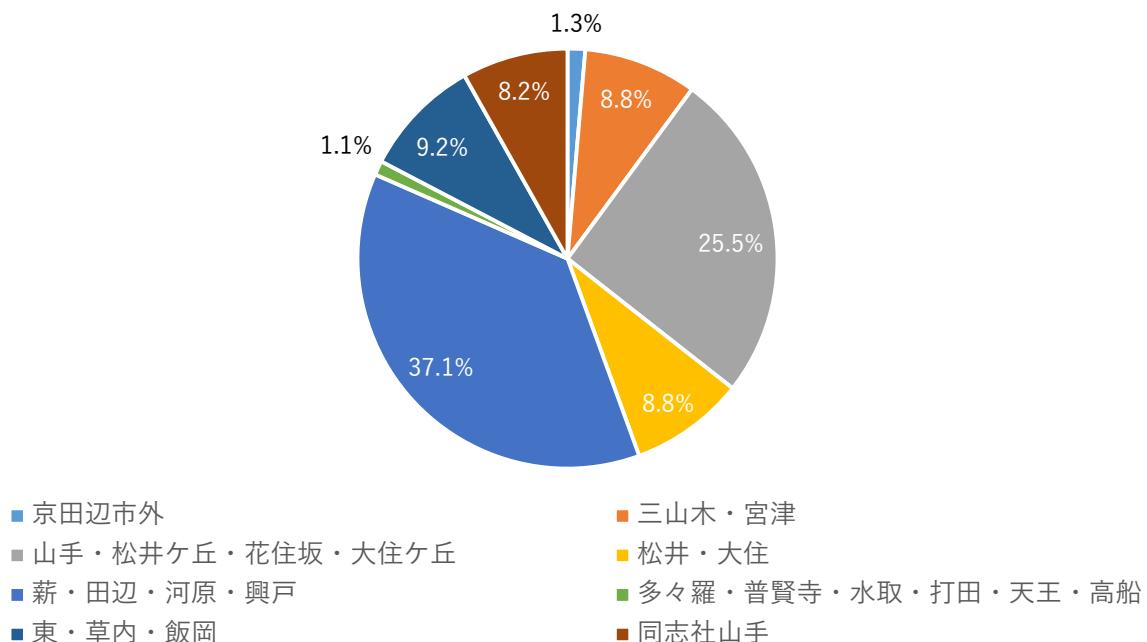

Q4 今ある京田辺市立中央図書館を利用したことがありますか？

[択一選択・N=1,188]

過去1年間の利用有無

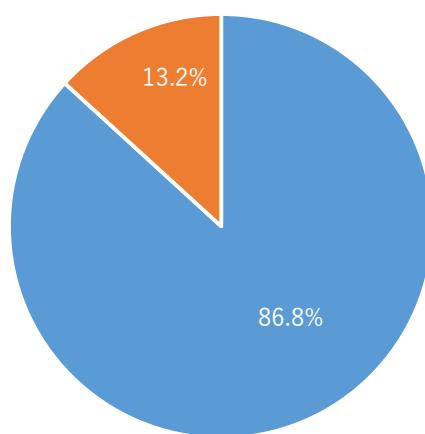


■ ある ■ ない
→問5に →問7に

Q5 主にどのような目的で利用しましたか？

[3つまで選択・N=1,031]


利用目的

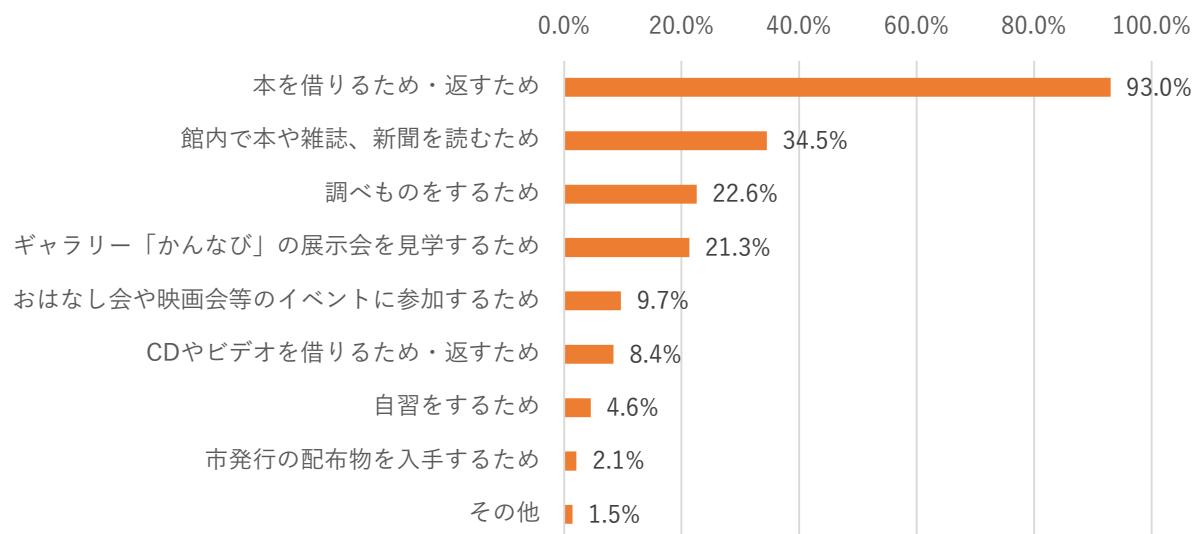

Q6 図書館はどのくらいの頻度で利用しますか？

[択一選択・N=1,031]


利用頻度

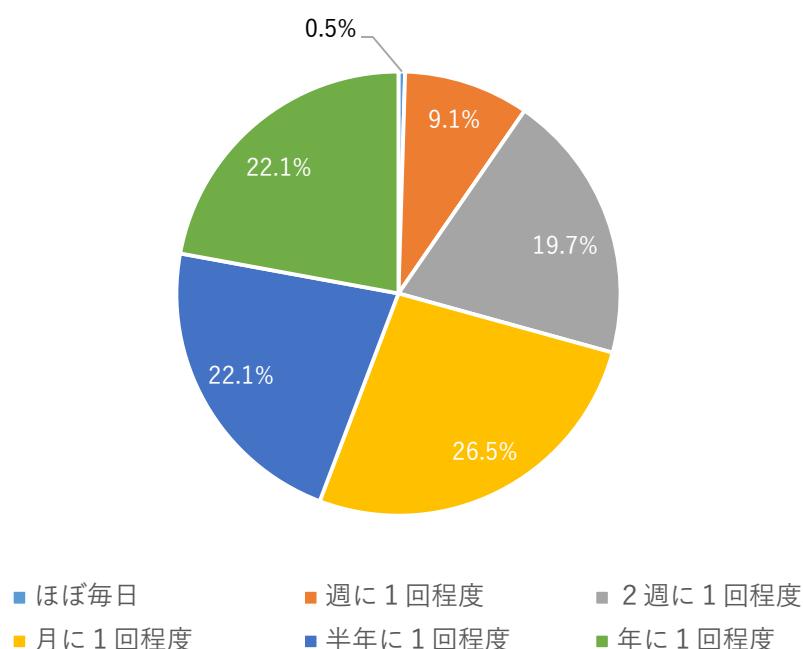

Q7 「Q4」で「2 ない」と答えた方にお聞きします。図書館を利用したことがないのはなぜですか？

[3つまで選択・N=157]


利用しない理由

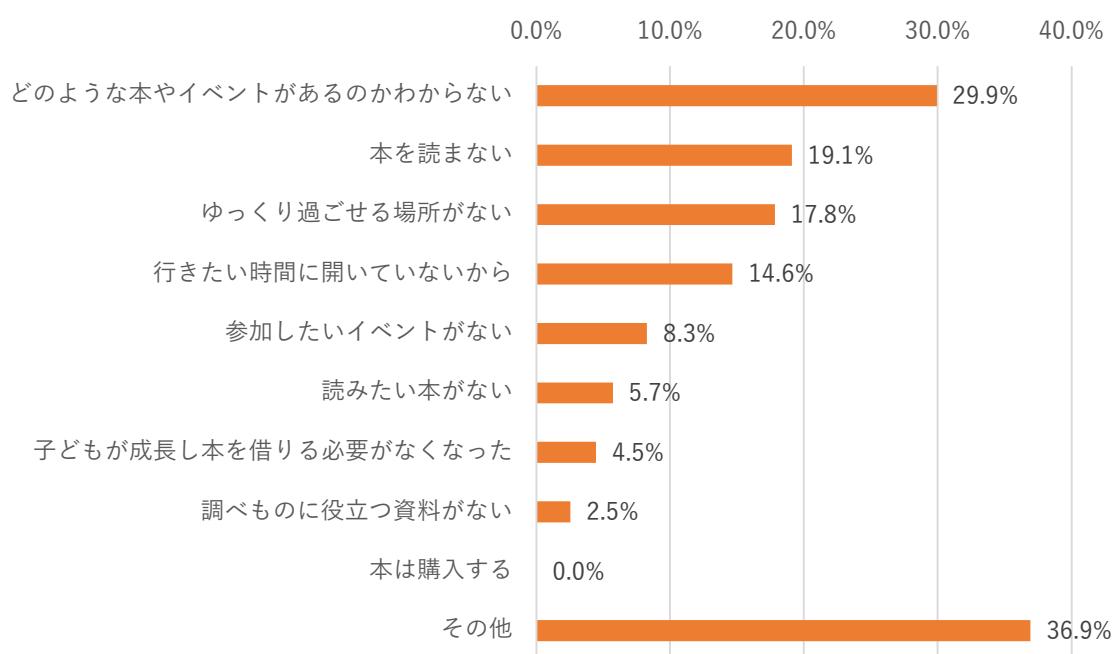

Q8 新しい図書館ではどのようなことができると良いですか？

[3つまで選択・N=1,188]


新図書館ができるとよいこと

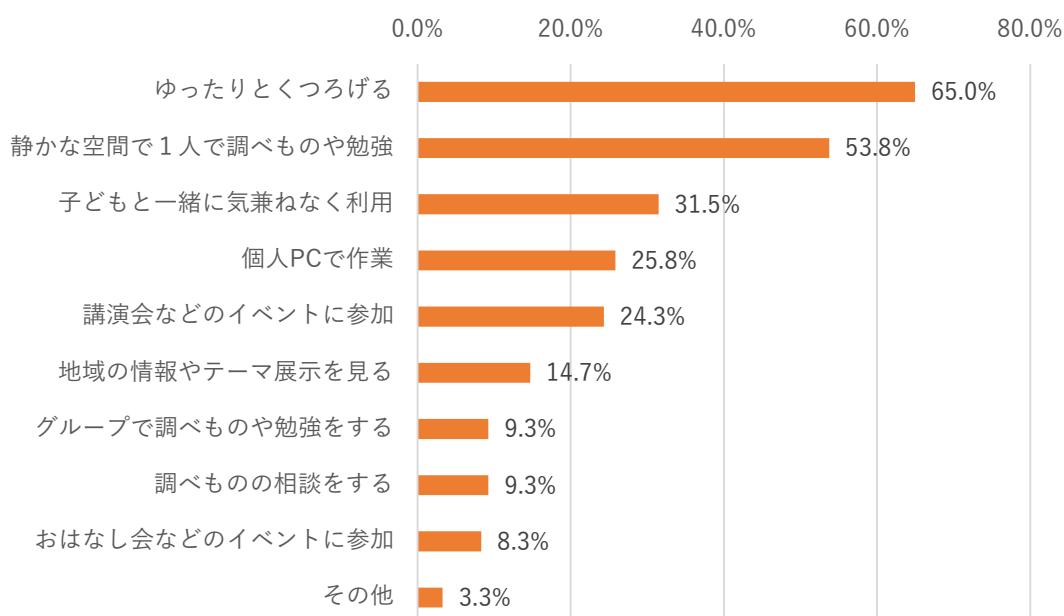

Q9 新しい図書館で充実してほしいものは何ですか？

[3つまで選択・N=1,188]

新図書館で充実してほしい資料

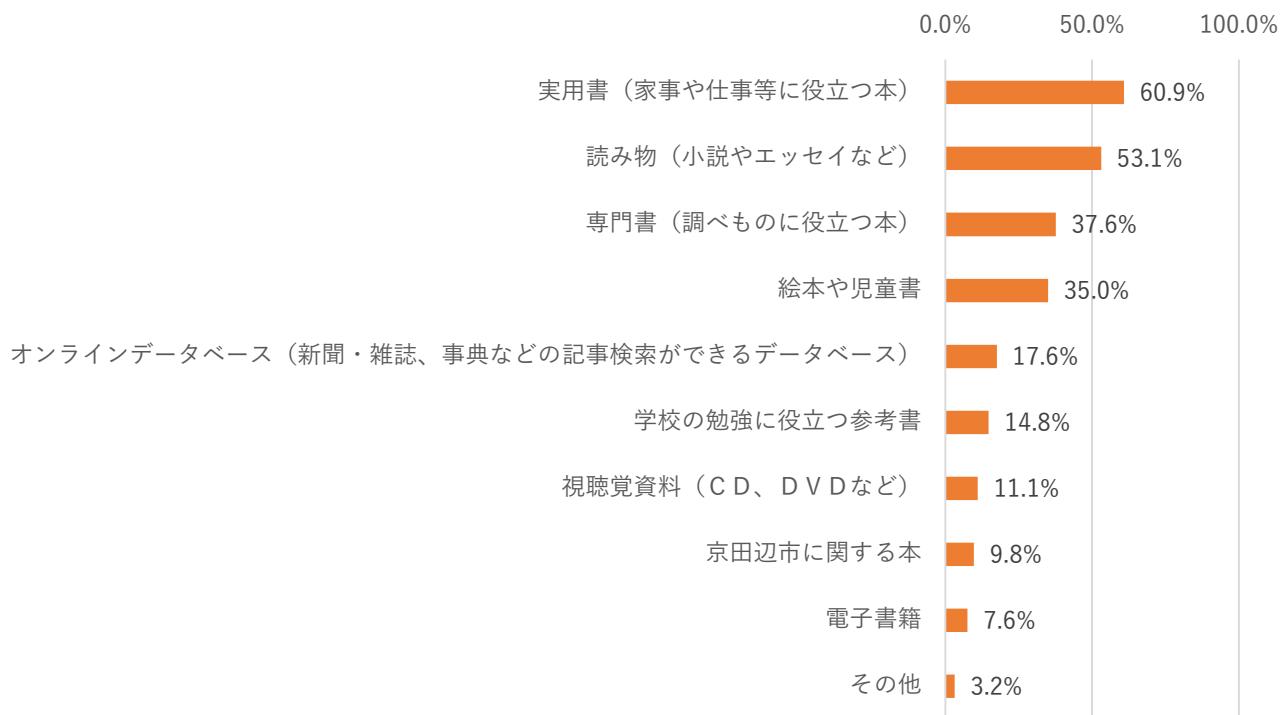

Q10 新施設では、目的がなくても訪れやすい施設を目指しています。そのためにはどんな機能が必要だと思いますか？

[3つまで選択・N=1,188]

新施設に必要な機能

