


薪浄水場 平面图

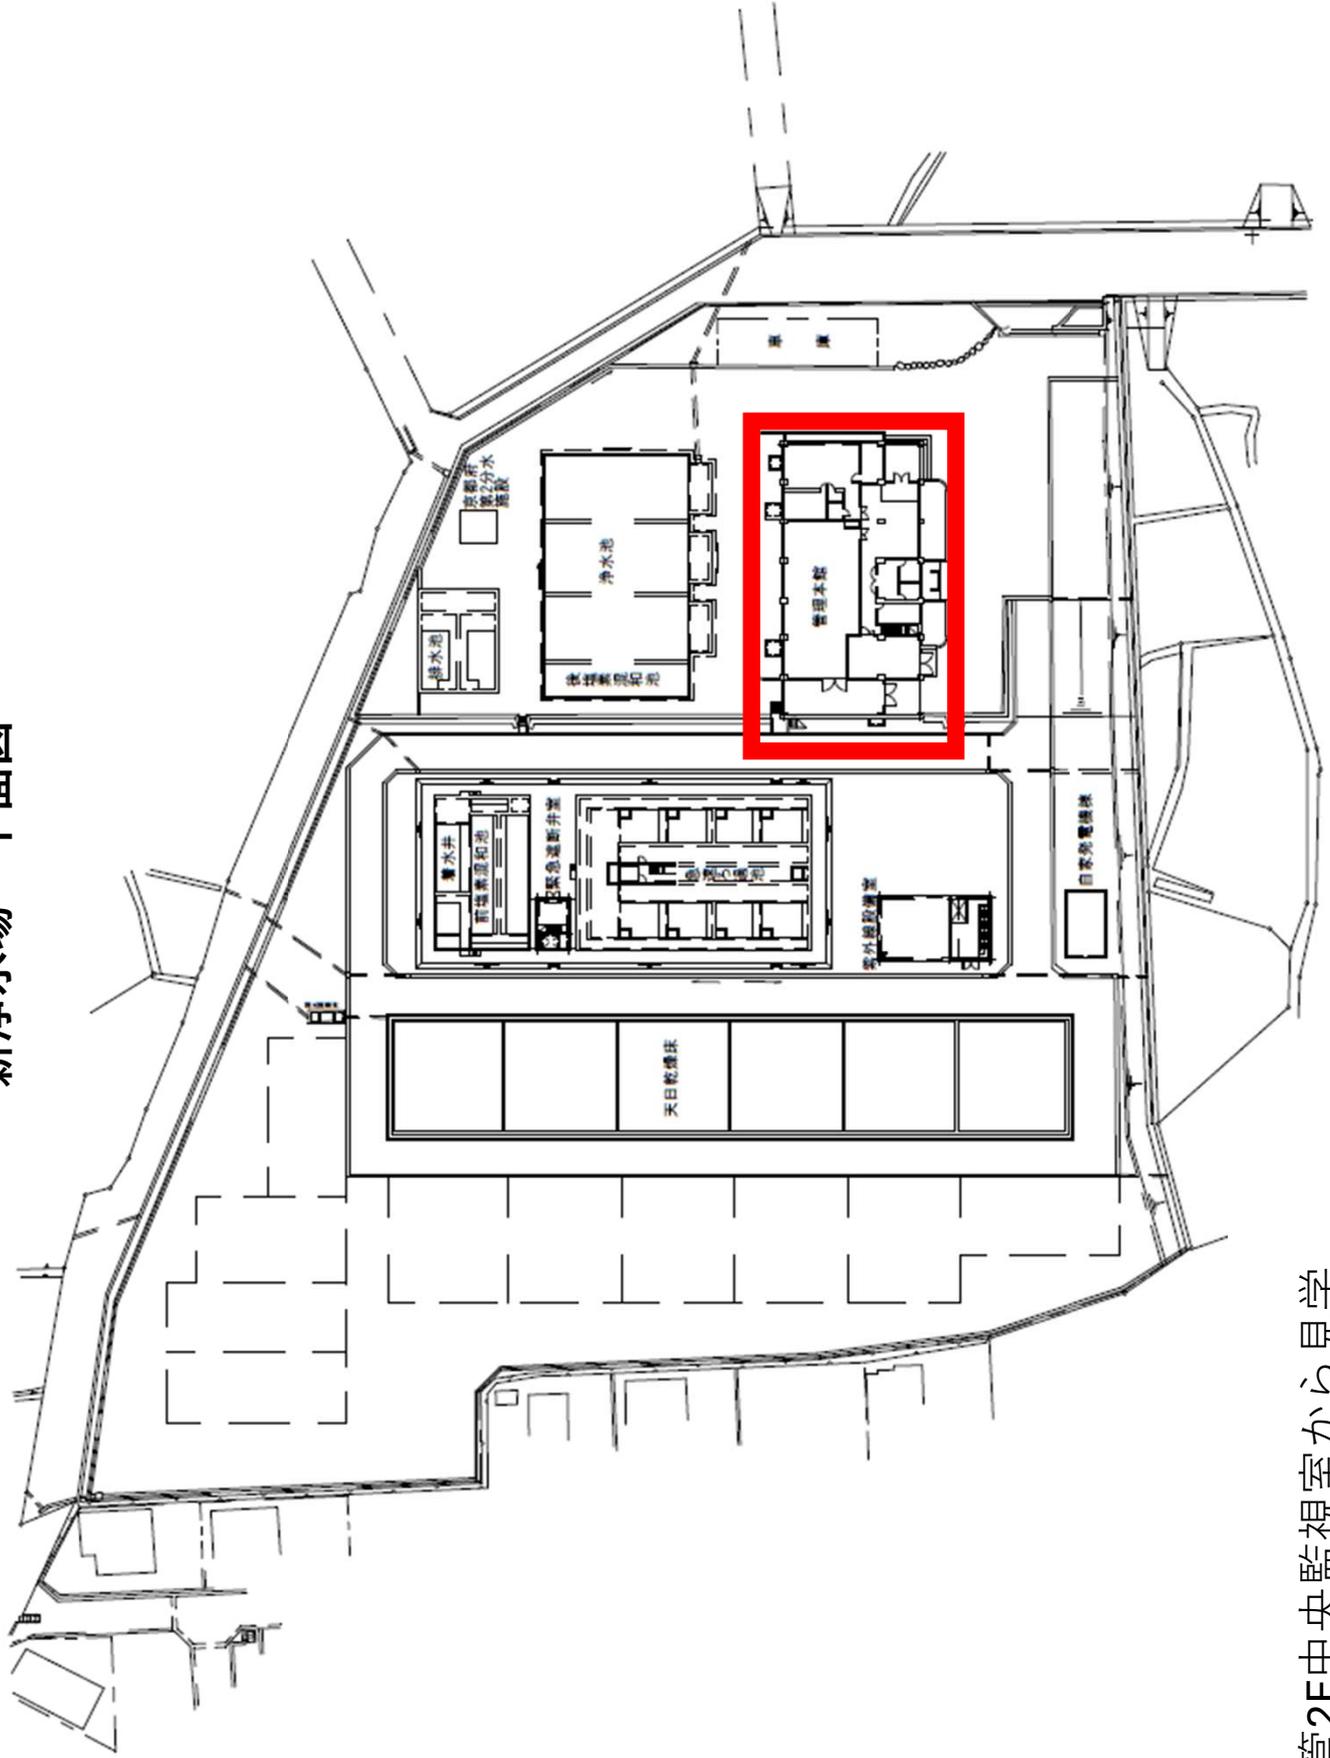


見学行程
① 管理本館2F中央監視室から見学

○本市水道事業の浄水場・受水場

薪浄水場	普賢寺浄水場	宮ノ口受水場	大住浄水場(廃止予定)
			
令和 6 年度年間配水量 4, 598 千 m ³ (58%)	103 千 m ³ (1%)	2, 990 千 m ³ (38%)	274 千 m ³ (3%)

※総配水量は 7,965 千 m³

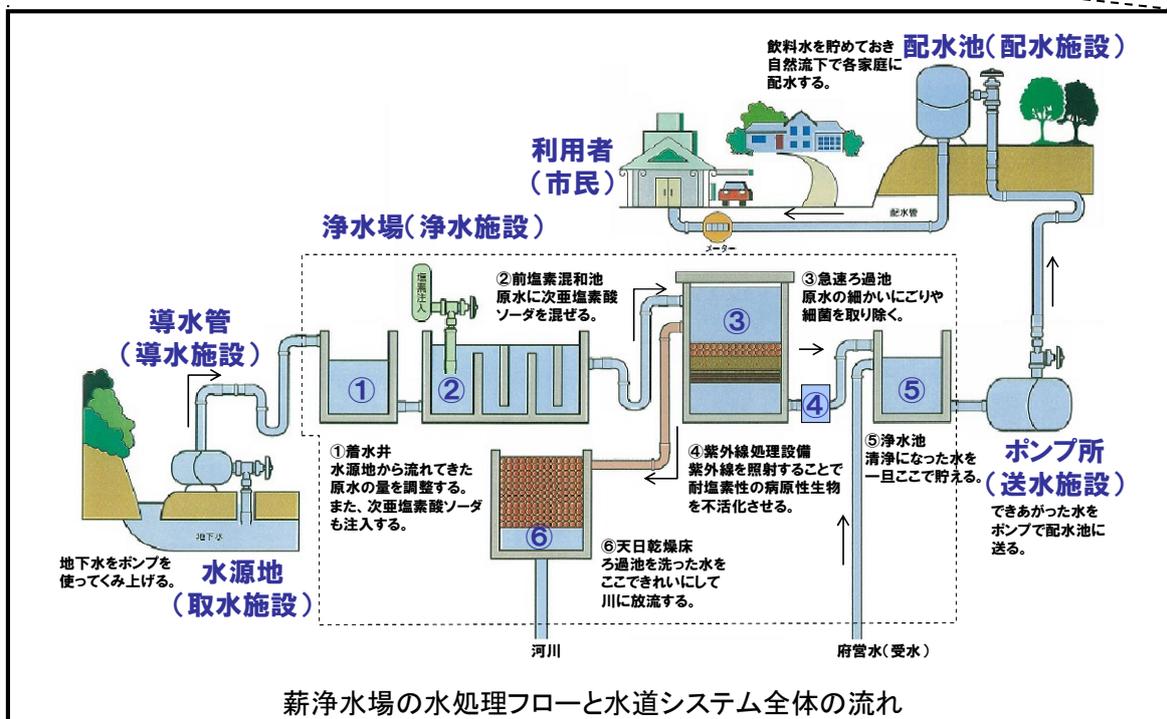

- 本市の浄水場・受水場について、それぞれの配水量でみると薪浄水場が全体の 6 割を占めており、主力施設となっています。
- 薪浄水場の竣工は昭和 63 年 7 月であり、汲み上げた地下水に塩素を注入して消毒し、急速ろ過池で鉄やマンガンをろ過した水を市の北部～中部に送水しています。
- 平成 22 年度(2010 年度)からは、クリプトスポリジウム(耐塩素性の病原性生物)対策として紫外線処理設備を導入しています。